KSS-1 "NAI"
PAMATA PLĀTNES PLĀNS

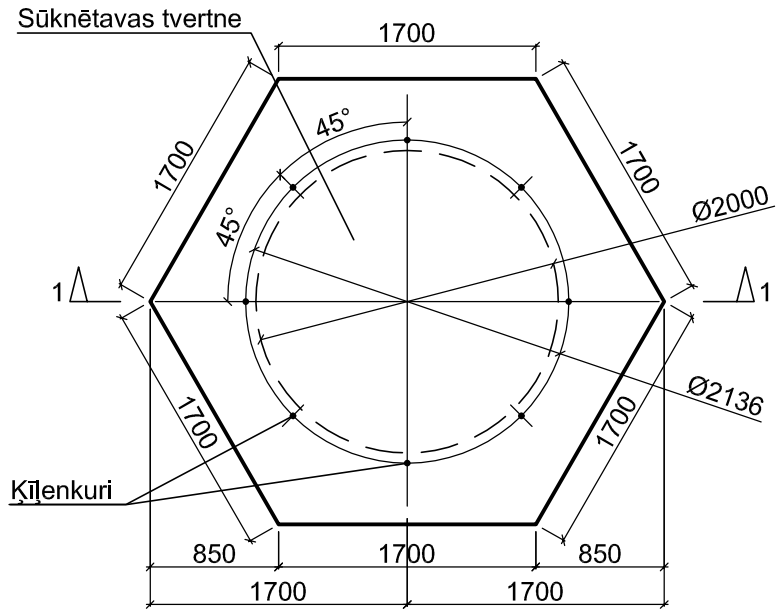

ŠĶĒLUMS 1-1

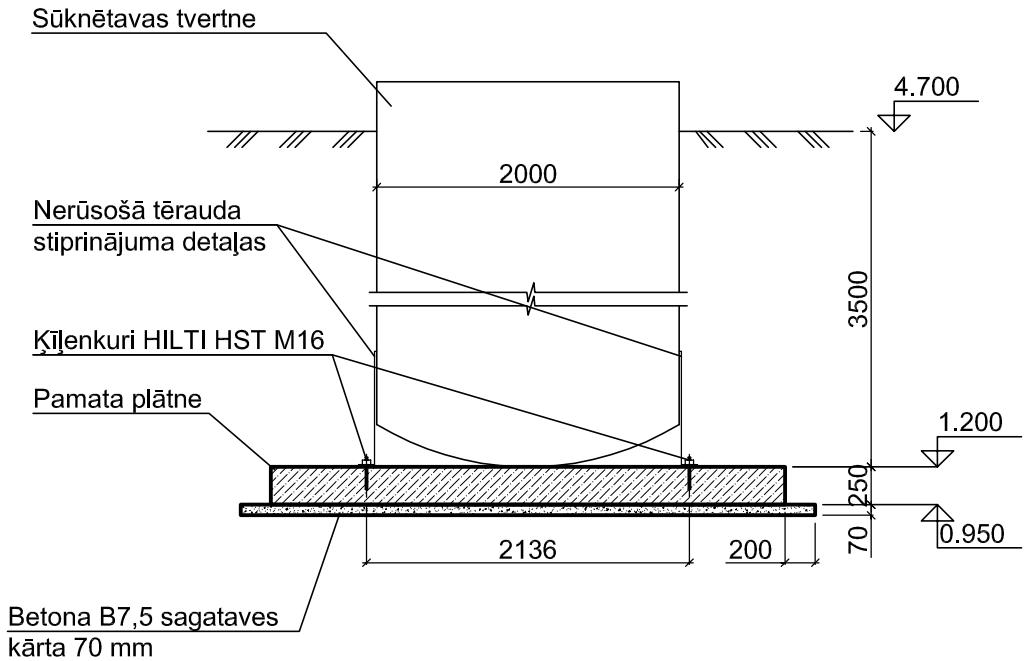

PLĀTNES STIEGROJUMS
M1:20

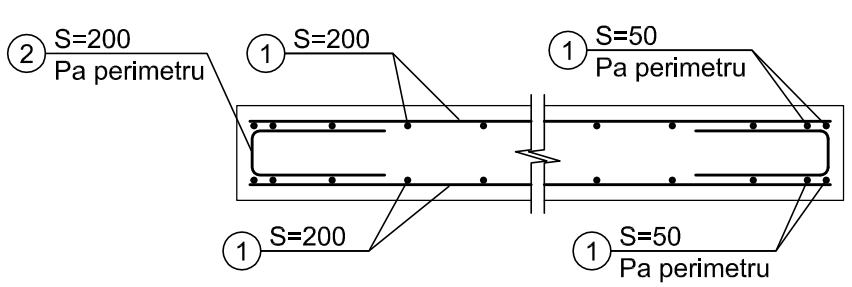

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

MARKA	POZĪC.	SKICE	NOSAUKUMS	SKAITS	MASA, kg		
					VIENĪB.	KOPĀ	MARKAS
KSS-1	1		Ø12, A-III, Lkop=181 m	-	-	160.7	204
	2	350 / 150	Ø12, A-III, L=850 mm	54	0.8	43.2	

Liektām stiegrām specifikācijā uzrādīti ārējie izmēri.
Stiegrojuma specifikācijā nav iekļauti distanceriem un stiegru pārlaidumiem nepieciešamie materiāli.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	APJOMS	MASA (kg) VIENAM ELEMENTAM	PIEZĪMES
KSS-1 Pamata plātne	Monolīts dzelzsbetons	B25	1.9 m^3		
Betona sagataves kārta	Monolīts betons	B7.5	0.7 m^3		

PIEZĪMES:

1. Pamatu plātnes betonēšanai izmantot B25 klases betonu.
2. Plātni betonēt uz 70 mm biezas betona B7,5 sagataves kārtas.
3. Betona aizsargkārta stiegrojumam 35 mm.
4. Jāizmanto distanceri, kas nodrošina stiegru karkasa telpisko noturību betonēšanas laikā.
5. Tvertni drīkst uzstādīt, kad betona spiedes pretestība sasniegusi 75% no projektā paredzētās.
6. Tvertni nostiprināt saskaņā ar tās izgatavotāja norādījumiem izmantojot nerūsējošā tērauda stiprinājuma detaļas.
7. Pie pamatu plātnes tvertni enkurot ar ķīļenkuriem HILTI HST M16 25 (8 gab.) vai līdzvērtīgiem. Enkuru izvietojumu precizēt pēc iekārtu saņemšanas. Pēc tvertnes uzstādīšanas enkurus apbetonēt.
8. Tvertni apbērt ar grunti kura atbilst tvertnes izgatavotāja uzrādītajām prasībām. Grunti no visām pusēm vienmērīgi blīvēt pa 200 mm biezām kārtām līdz blīvuma pakāpei 0.95, vienlaicīgi pildot tvertnē ūdeni.
9. Tvernes apbēršanai drīkst izmantot tikai tīrus un šķirotus sekojošus materiālus:
   - granti ar graudu izmēriem no 3 līdz 20 mm, ne vairāk kā 3% pildvielu drīkst būt smalkākas par 2,4 mm.
   - rupju smilti ar max daļiņu izmēru 3mm, ne vairāk kā 8% daļiņu drīkst būt smalkākas par 75 µm.
10. Darbu veikšanas laikā jānodrošina lietusūdens un gruntsūdens novadīšana no būvbedres.
11. Gruntsūdens pazemināšanu drīkst pārtraukt tikai pēc tvertnes uzstādīšanas un apbēršanas.
12. Nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana.

firma L4
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: SIA "Kolkas ūdens"

OBJEKTS: "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana Kolkas ciemā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.vad.	T. Valtere		08.2011
Būvpr.d.v.	N.Andersons		08.2011
Izstrādāja	N.Andersons		08.2011

Lapas nosaukums: KSS-1 "NAI" pamata plātne, specifikācijas

Līguma Nr. 2011-UK/1155-01

Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras.Nr.
TP	5	BK-1