

Projekta "Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija" ELT daļas izstrādei izmantots topogrāfiskais uzmērījums mērogā 1:250 un GP daļas risinājumi.

1. Jaunos kabeļus rakt pa esošo kabeļu trasi.
2. Izbūvēt jaunu kabeļi AXMK 4x70 no esošās āra sadalnes (S-1) uz pils galveno sadalni (GS).
3. No galvenās (GS) sadalnes izbūvēt kabeļi AXMK 4x35 esošo katluteļpas sadalni (S-4).
4. Katlu mājā nomainīt esošo sadalni pret jaunu 0,4kV sadalni.
5. No esošās GS izbūvēt kabeļi uz vienīcas korpusa sadalni (S-2) pirmajā stāvā.
6. No GS izbūvēt kabeļi AXMK 4x16 uz administratīvās ēkas 0,4kV sadalni (S-3).
7. Pagalmā kabeļus ievietos PVC aizsargcaurulē ar mehānisko aizsardzību 750N.
8. Nomainīt esošo sadalni S-4 pret jaunu sadalni.
9. Blakus esošajai sadalnei S-2 izbūvēt papildus sadalni.


Kabeļi ierakt 0,7m dziļumā un šķērsojot ceļus kabeļus ierakt 1m dziļumā.

Kabeļi ieguldīt ar tranšejas rakšanas papēmienu.

Visi elektromontāžas darbi jāveic saskaņā ar esošiem "Elektroietaišu izbūves noteikumiem" un DT noteikumiem.

Pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaļās zonas un braucamās daļas segumus.

SHĒMA

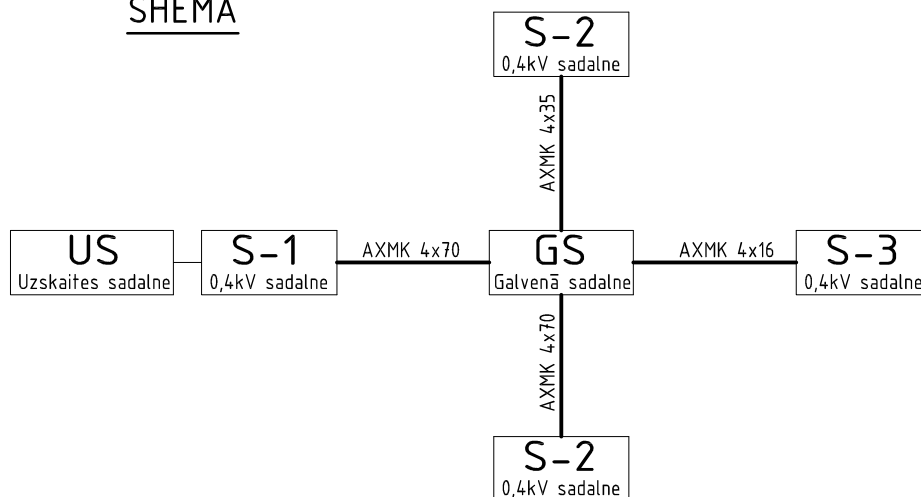

BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta elektroapgādes tīklu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:

Oskars Vidīņš

Sertifikāta Nr:

72-M-02/11

Datums: _____

Paraksts: _____

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
APZ.	APRAKSTS
	Esoša ēka
	Demontējamas konstrukcijas, segumi
	Segumu robežas
	Projekta robeža
	leeja ēkā
	Esošie saglabājamie koki
	Projektētā sadzīves kanalizācija
	Projektētā lietus ūdens kanalizācija
	Projektētais kabelis caurulē
	Esošie kabeļi
	Sadalne
	Projektētais zemējuma kontūrs
	Lietus ūdens gūlija - skatoka
	Lietus ūdens gūlija

		Sargu 20 Jelgava LV-3008	Pasūtījums P-04/2012	Stadija TP
Būvproj. vadītājs A.ŠPAKS	09.07.2012.	Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija		
ELT daļas vadītājs O.VIDIŅŠ	09.07.2012.	Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270		
Izstrādāja O.VIDIŅŠ	09.07.2012.	Vispārējā daļa		
Arhīva Nr. 04/2012.02.ELT-1.0	Mērogs	Lapa	Lapas Nr.	
Fails DPP_ELT.dwg	~	ELT-1		