GRIEZUMS D-D

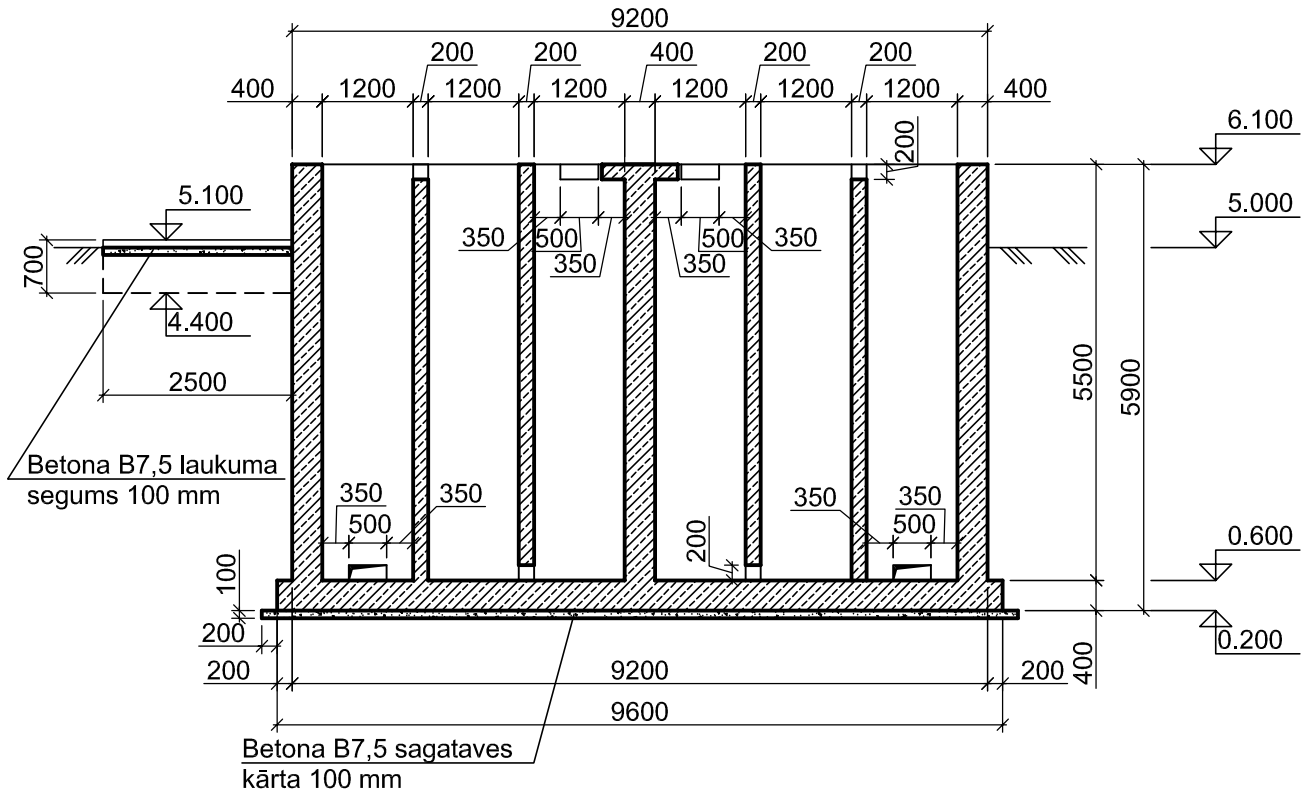

GRIEZUMS E-E

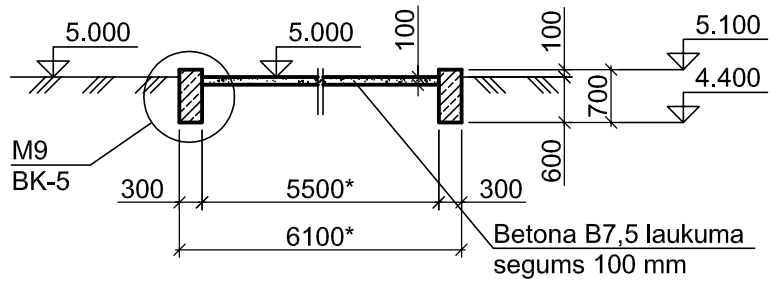

* - izmērus precizēt pēc konteineru saņemšanas

PIEZĪMES:

1. Betona aizsargkārta stiegrojumam 35 mm, konteineru pamatiem no apakšas - 70 mm.
2. Tvertnes stiegrošanas pamatprincipus skatīt mezglos lapā BK-9.
3. Jāizmanto distanceri, kas nodrošina stiegru karkasa telpisko noturību betonēšanas laikā.
4 Stiegrojuma karkasus veidot ar siešanas paņēmienu.
5. Tvertni drīkst apbērt kad betona spiedes pretestība sasniegusi vismaz 75% no projektā paredzētās.
6. Pieberamo grunti vienmērīgi blīvēt pa 200 mm biezām kārtām līdz blīvuma pakāpei 0.97.
7. Starp tvertni un konteineru pamatiem ierīkot deformācijas šuves, piemēram, divas kārtas ruberoīda.
8. Darbu veikšanas laikā jānodrošina lietusūdens un gruntsūdens novadīšana no būvbedres.
9. Nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana.

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

MARKA	POZĪC.	SKICE	NOSAUKUMS	SKAITS	MASA, kg		
					VIENĪB.	KOPĀ	MARKAS
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tvertne un konteineru pamati	1		Ø12, A-III, L=9530	196	8.5	1658.7	21236
	2		Ø12, A-III, L=19330	98	17.2	1682.2	
	3		Ø12, A-III, L=5460	1188	4.8	5760.0	
	4		Ø12, A-III, L=18930	174	16.8	2975.3	
	5		Ø12, A-III, L=9130	348	8.1	2861.9	
	6		Ø12, A-III, L=13530	10	12.0	120.1	
	7	1000, 600	Ø12, A-III, L=1600	1474	1.4	2094.3	
	8	600, 600	Ø12, A-III, L=1200	1276	1.1	1359.7	
	9		Ø12, A-III, L=3000	572	2.7	1523.8	
	10	350, 330	Ø12, A-III, L=1030	747	0.9	683.2	
	11	930, 440, 440, 130	Ø12, A-III, L=2070	65	1.8	119.5	
	12		Ø12, A-III, L=1530	232	1.4	315.2	
	13	350, 130	Ø12, A-III, L=830	71	0.7	52.3	
	14		Ø12, A-III, L=2430	24	2.2	51.8	
	15		Ø12, A-III, L=230	28	0.2	5.7	

Liektām stiegrām specifikācijā uzrādīti ārējie izmēri.
Stiegrojuma specifikācijā nav iekļauti distanceriem un stiegru pārlaidumiem nepieciešamie materiāli.

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS: SIA "Kolkas ūdens"

OBJEKTS: "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana Kolkas ciemā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.vad.	T.Valtere		08.2011
Būvpr.d.v.	N.Andersons		08.2011
Izstrādāja	N.Andersons		08.2011

Lapas nosaukums: Griezumi D-D, E-E, stiegrojuma specifikācija

Līguma Nr. 2011-UK/1155-01

Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras.Nr.
TP	5	BK-4